


**CÔNG TY CP NGK SANEST
KHÁNH HÒA**

Số: 19 /CV-SKH

V/v tự công bố sản phẩm

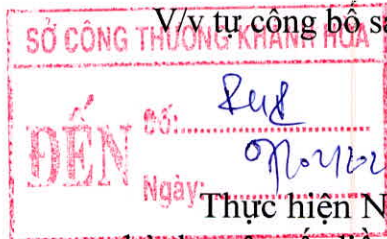

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2025

Người ký: SỞ CÔNG
THƯƠNG
Email: scv@khahoa.gov.vn
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN
DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Thời gian ký: 07.02.2025
10:31:00 +07:00

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kính gửi Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm **Nước uống dành cho người vận động SKHlife**.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Bản tự công bố sản phẩm;
- Nhãn sản phẩm;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CN&KSCL.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 279/SKH/2025

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3865667

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 4201675916

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Nước uống dành cho người vận động SKHlife.

2. Thành phần: Nước bão hòa CO₂, đường tinh luyện, tinh chất Yến sào, fructose, chất điều chỉnh độ axit (270, 330, 331 (iii)), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium clorid, tripotassium citrate, trimagnesium dicitrate, chất nhũ hóa (440, 1450, 444), chất tạo ngọt tổng hợp (950), vitamin B3, B5, B6.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm

- 06 tháng (tính từ ngày sản xuất).
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

4.1. Quy cách đóng gói

- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa. Thể tích thực: 390 ml.
- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa. Thể tích thực: 500 ml, 1.500 ml. (dự kiến)
- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong bao bì carton.
- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong khay giấy bọc màng co. (dự kiến)
- 24 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.
- 24 sản phẩm được đóng gói trong khay giấy bọc màng co xung quanh. (dự kiến)



- Sản phẩm chứa trong lon nhôm và nắp nhôm. Thể tích thực: 190 ml, 330 ml, 500 ml. (dự kiến)

4.2. Chất liệu bao bì

- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa dùng trong thực phẩm.
- Sản phẩm chứa trong lon nhôm và nắp lon nhôm.
- Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

- Sản phẩm của **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH)** được sản xuất tại:

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3865667

- Cơ sở sản xuất sản phẩm đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP.

6. Nội dung khác

- “Sialic acid(*)”, “Na⁺”, “K⁺”, “Mg²⁺”, “B3”, “B5”, “B6”

Chú thích: (*) *Từ Yến sào, nguồn thực phẩm giàu Sialic acid nhất trong tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe.*

- Nước là thành phần không thể thiếu của cơ thể. Thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu quả làm việc và thành tích của vận động viên.

- Nước uống SKHlife đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP. Với công thức vượt trội, bổ sung Sialic acid từ Yến sào thiên nhiên, muối khoáng (Na⁺, K⁺, Mg²⁺) và các vitamin nhóm B (B3, B5, B6) giúp bù nước, bù khoáng, giải tỏa cơn khát tức thì, bổ sung năng lượng cần thiết và phục hồi thể lực nhanh chóng.

- Nước uống SKHlife tiện lợi cho người vận động, tập luyện thể thao, sản phẩm lợi ích cho sức khỏe, phù hợp để sử dụng hằng ngày trong mọi gia đình.

- Thực phẩm bổ sung.
- Năng lượng tràn đầy. Chiến thắng mọi thử thách.
- Nước uống tốt cho người vận động.
- Sản phẩm của Sanest Khánh Hòa.
- Nước uống điện giải.
- Hotline: +84.258.3525768
- Email: skhlife@sanest.com.vn

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT ngày 06 tháng 9 năm 2024 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

- Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 279/SKH/2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2025

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Anh



CÔNG TY CP NGK SANEST
KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÃN SẢN PHẨM
NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKHLIFE

SKHLife
NƯỚC UỐNG DÀNH CHO
NGƯỜI VẬN ĐỘNG

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH CHO 390 ml	
Năng lượng/Energy	70 kcal
Carbohydrate	17 g
Đường tổng số/Total sugars	17 g
Natri/Sodium	190 mg
Kali/Potassium	130 mg
Magne/Magnesium	20,5 mg
Vitamin B3	2,5 mg
Vitamin B5	1,39 mg
Vitamin B6	0,38 mg
Silicic acid	1.000 µg

NƯỚC UỐNG ĐIỆN GIẢI

Thành phần: Nước bão hòa CO₂, đường tinh luyện, tinh chất Yến sào, fructose, chất điều chỉnh độ axit (270, 330, 381 (iii)), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium citrat, triphosphate citrate, triphosphate citrate, chất nhũ hóa (440, 1450, 444), chất tạo ngọt tổng hợp (850), vitamin B3, B5, B6.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Sử dụng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Dùng ngay và bảo quản lạnh sau khi mở nắp. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh ánh sáng và tránh hỏa chất. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.

NSX & HSD: In trên bao bì.
YCOS: 27/04/2025.

Sản phẩm được sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
SANEST KHÁNH HÒA (SKH):
Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh,
tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Tel: +84.258.3865667

Hotline: +84.258.3825768
Email: skhlife@sanest.com.vn



8 936217 452795

BÙ NƯỚC
BÙ SỨC

SKHLife

NƯỚC UỐNG DÀNH CHO
NGƯỜI VẬN ĐỘNG

NĂNG LƯỢNG
TRÀN ĐẦY
CHIẾN THẮNG
MỌI THỬ THÁCH

Nước là thành phần không thể thiếu của cơ thể. Thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu quả làm việc và thành tích của vận động viên.

Nước uống **SKHLife** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 22000 : 2018 và HACCP. Với công thức vượt trội, bổ sung Silicic acid từ Yến sào thiên nhiên, muối khoáng (Na⁺, K⁺, Mg²⁺) và các vitamin nhóm B (B3, B5, B6) giúp bù nước, bù khoáng, giải tỏa cơn khát tức thì, bổ sung năng lượng cần thiết và phục hồi thể lực nhanh chóng.

Nước uống **SKHLife** tiện lợi cho người vận động, tập luyện thể thao, sản phẩm lợi ích cho sức khỏe, phù hợp để sử dụng hàng ngày trong mọi gia đình.

BỔ SUNG
TINH CHẤT
YẾN SÀO
MUỐI KHOÁNG
VITAMIN

Silicic Acid *
Na⁺
K⁺
Mg²⁺
B6 B5 B3

* Từ Yến sào, nguyên liệu thiên nhiên, sản phẩm giàu Silicic acid chất lượng cao nhất, rất phù hợp cho vận động viên.



THỰC PHẨM
BỔ SUNG

SẢN PHẨM CỦA
SANEST KHÁNH HÒA

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2025
CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Anh

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250216-RV1 - Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu

Mã đơn hàng

Mã số mẫu

Tình trạng mẫu

Ngày nhận mẫu

Thời gian thử nghiệm

Ngày trả kết quả khách hàng

: Nước uống dành cho người vận động SKHlife

: TP10222025010095

: 2025000216

: Mẫu đựng trong chai nhựa

: 10/01/2025


: 10/01/2025 - 17/01/2025

: 17/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Màu sắc (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Màu trắng đục
2	Mùi (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Mùi đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ
3	Trạng thái (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Dịch lỏng, không lắng cặn
4	Vị (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Vị chua, ngọt, mặn hài hòa kèm theo vị gas đặc trưng

Ghi chú:
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯỞNG DUY



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250216-RV1 - Trang 2/2

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250217-RV1 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Mã đơn hàng : TP10222025010095
Mã số mẫu : 2025000217
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 10/01/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 - 17/01/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 17/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cadimi (Cd) (a)	mg/l	AOAC OFFICIAL 999.11	Không phát hiện (LOD=0.0008)
2	Chì (Pb) (a)	mg/l	AOAC OFFICAL 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)
3	Thủy ngân (Hg) (a)	mg/l	TCVN 7993:2009 (EN 13806:2002)	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯỞNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250218-RV1 - Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Mã đơn hàng : TP10222025010095
Mã số mẫu : 2025000218
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 10/01/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 - 17/01/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 17/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Staphylococcus aureus</i> (a) (b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD= 1)
6	<i>Streptococci faecal</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	2.0x10 ⁰

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp




KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250218-RV1 - Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH



MBA. VÕ TRƯỞNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
- (b): Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250219-RV1 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Mã đơn hàng : TP10222025010095
Mã số mẫu : 2025000219
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 10/01/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 - 17/01/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 17/01/2025


STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfame K (950) (a)	mg/kg	BS EN 12856:1999 mod	127

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC





MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



Mã số mẫu/ Sample code BN32501.09153013 MM32501.091530133	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 21/01/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer	: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address	: QUỐC LỘ 1, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample	: Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity	: 1
Mô tả mẫu/ Sample description	: Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving	: 09/01/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue	: 17/01/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Acid citric	mg/kg	1564 (Kết quả được tính từ Citrate)	CASE.MT.0009 (2015)(Ref. IC Application Note S-166, 171, 189, 219 & Metrohm Monograph: Practical IC 2nd Edition) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Trần Thị Hiền

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7215
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmien trung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, TP.HCM
[📞] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[📞] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[📞] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@case.vn



Mã số mẫu/ Sample code
BN32501.09153013
MM32501.091530133

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 21/01/2025

Tên khách hàng/ Customer

: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address

: QUỐC LỘ 1, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH,
TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample

: Nước uống dành cho người vận động SKHlife

Số lượng/ Quantity

: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đựng trong chai nhựa.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 09/01/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 17/01/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Trisodium citrate	mg/kg	2102 ($\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ Kết quả được tính từ Citrate)	CASE.MT.0009 (2015)(Ref. IC Application Note S-166, 171, 189, 219 & Metrohm Monograph: Practical IC 2nd Edition) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Trần Thị Hiền

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRU SỞ CHÍNH

[9] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

[4] 18001105

[9] (84.28) 3911 7216

[4] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

[9] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

[4] (84.292) 3918217 - 3918 218

[4] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;

ketoancanthon@case.vn

[4] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[9] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[4] (84.258) 246 5255

[9] (84.258) 246 5355

[4] vanphongmientrung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRU SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thù, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 72*6
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@case.vn

Mã số mẫu/ Sample code BN32501.09153013 MM32501.091530133	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 21/01/2025
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH,
TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 09/01/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 17/01/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Acid Lactic	mg/kg	881	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Trần Thị Hiền

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thù, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
☎️ 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉️] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
☎️ (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉️] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
☎️ (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉️] vanphongmienntrung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmien trung@case.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250223-RV1 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Mã đơn hàng : TP10222025010095
Mã số mẫu : 2025000223
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 10/01/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 - 17/01/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 17/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Kali sorbat (tính theo acid sorbic) (202) (a)	mg/kg	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	269

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250220-RV1 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Mã đơn hàng : TP10222025010095
Mã số mẫu : 2025000220
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 10/01/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 - 17/01/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 17/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Natri benzoat (211) (a)	mg/kg	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	180

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250221-RV1 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Mã đơn hàng : TP10222025010095
Mã số mẫu : 2025000221-1
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 10/01/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 - 17/01/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 17/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Carbohydrat (a)	g/390ml	AOAC 986.25	18.0
2	Năng lượng (a)	kcal/390ml	EPR-TP2-0103	72.0
3	Đường tổng số (a)	g/390ml	TCVN 4594:1988 (ST SEV 3450:1981)	17.6

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



Mã số mẫu/ Sample code
BN32501.09153013
MM32501.091530133

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 21/01/2025

Tên khách hàng/ Customer

Địa chỉ/ Address

Tên mẫu/ Name of sample

Số lượng/ Quantity

Mô tả mẫu/ Sample description

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

: QUỐC LỘ 1, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH,
TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

: Nước uống dành cho người vận động SKHlife

: 1

: Mẫu đựng trong chai nhựa.

: 09/01/2025

: 17/01/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Na	mg/390mL	169	CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35; AOAC 985.01) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Trần Thị Hiền

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmien trung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRƯỞNG CHÍNH
[9] 02 Nguyễn Văn Thu, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
[T] 18001105
[9] (84.28) 3911 7216
[E] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[9] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[T] (84.292) 3918217 - 3918 218
[E] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[W] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[9] STH27'8, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[T] (84.258) 246 5255
[9] (84.258) 246 5355
[E] vanphongmientrung@case.vn



AR-25-VD-018250-01 / EUVNHC-00317774- Trang : 1 / 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hoà

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh

Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : LX2R2502030013-BL

Mã số mẫu : 743-2025-00016355

Tên mẫu :

Nước uống dành cho người vận động SKHlife

Tình trạng mẫu :

Ngày sản xuất 10/01/2025

Ngày nhận mẫu :

Mẫu đựng trong chai nhựa

Thời gian thử nghiệm :

04/02/2025

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 06/02/2025

05/02/2025 - 06/02/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD255 VD (a) Kali (K)	mg/l	EVN-R-RD-2-TP-3500 (Ref. AOAC 969.23)	315

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 06/02/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 06/02/2025.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sac Ky Hai Dang trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sac Ky Hai Dang không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sac Ky Hai Dang và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/.


Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sac Ky Hai Dang xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sac Ky Hai Dang.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

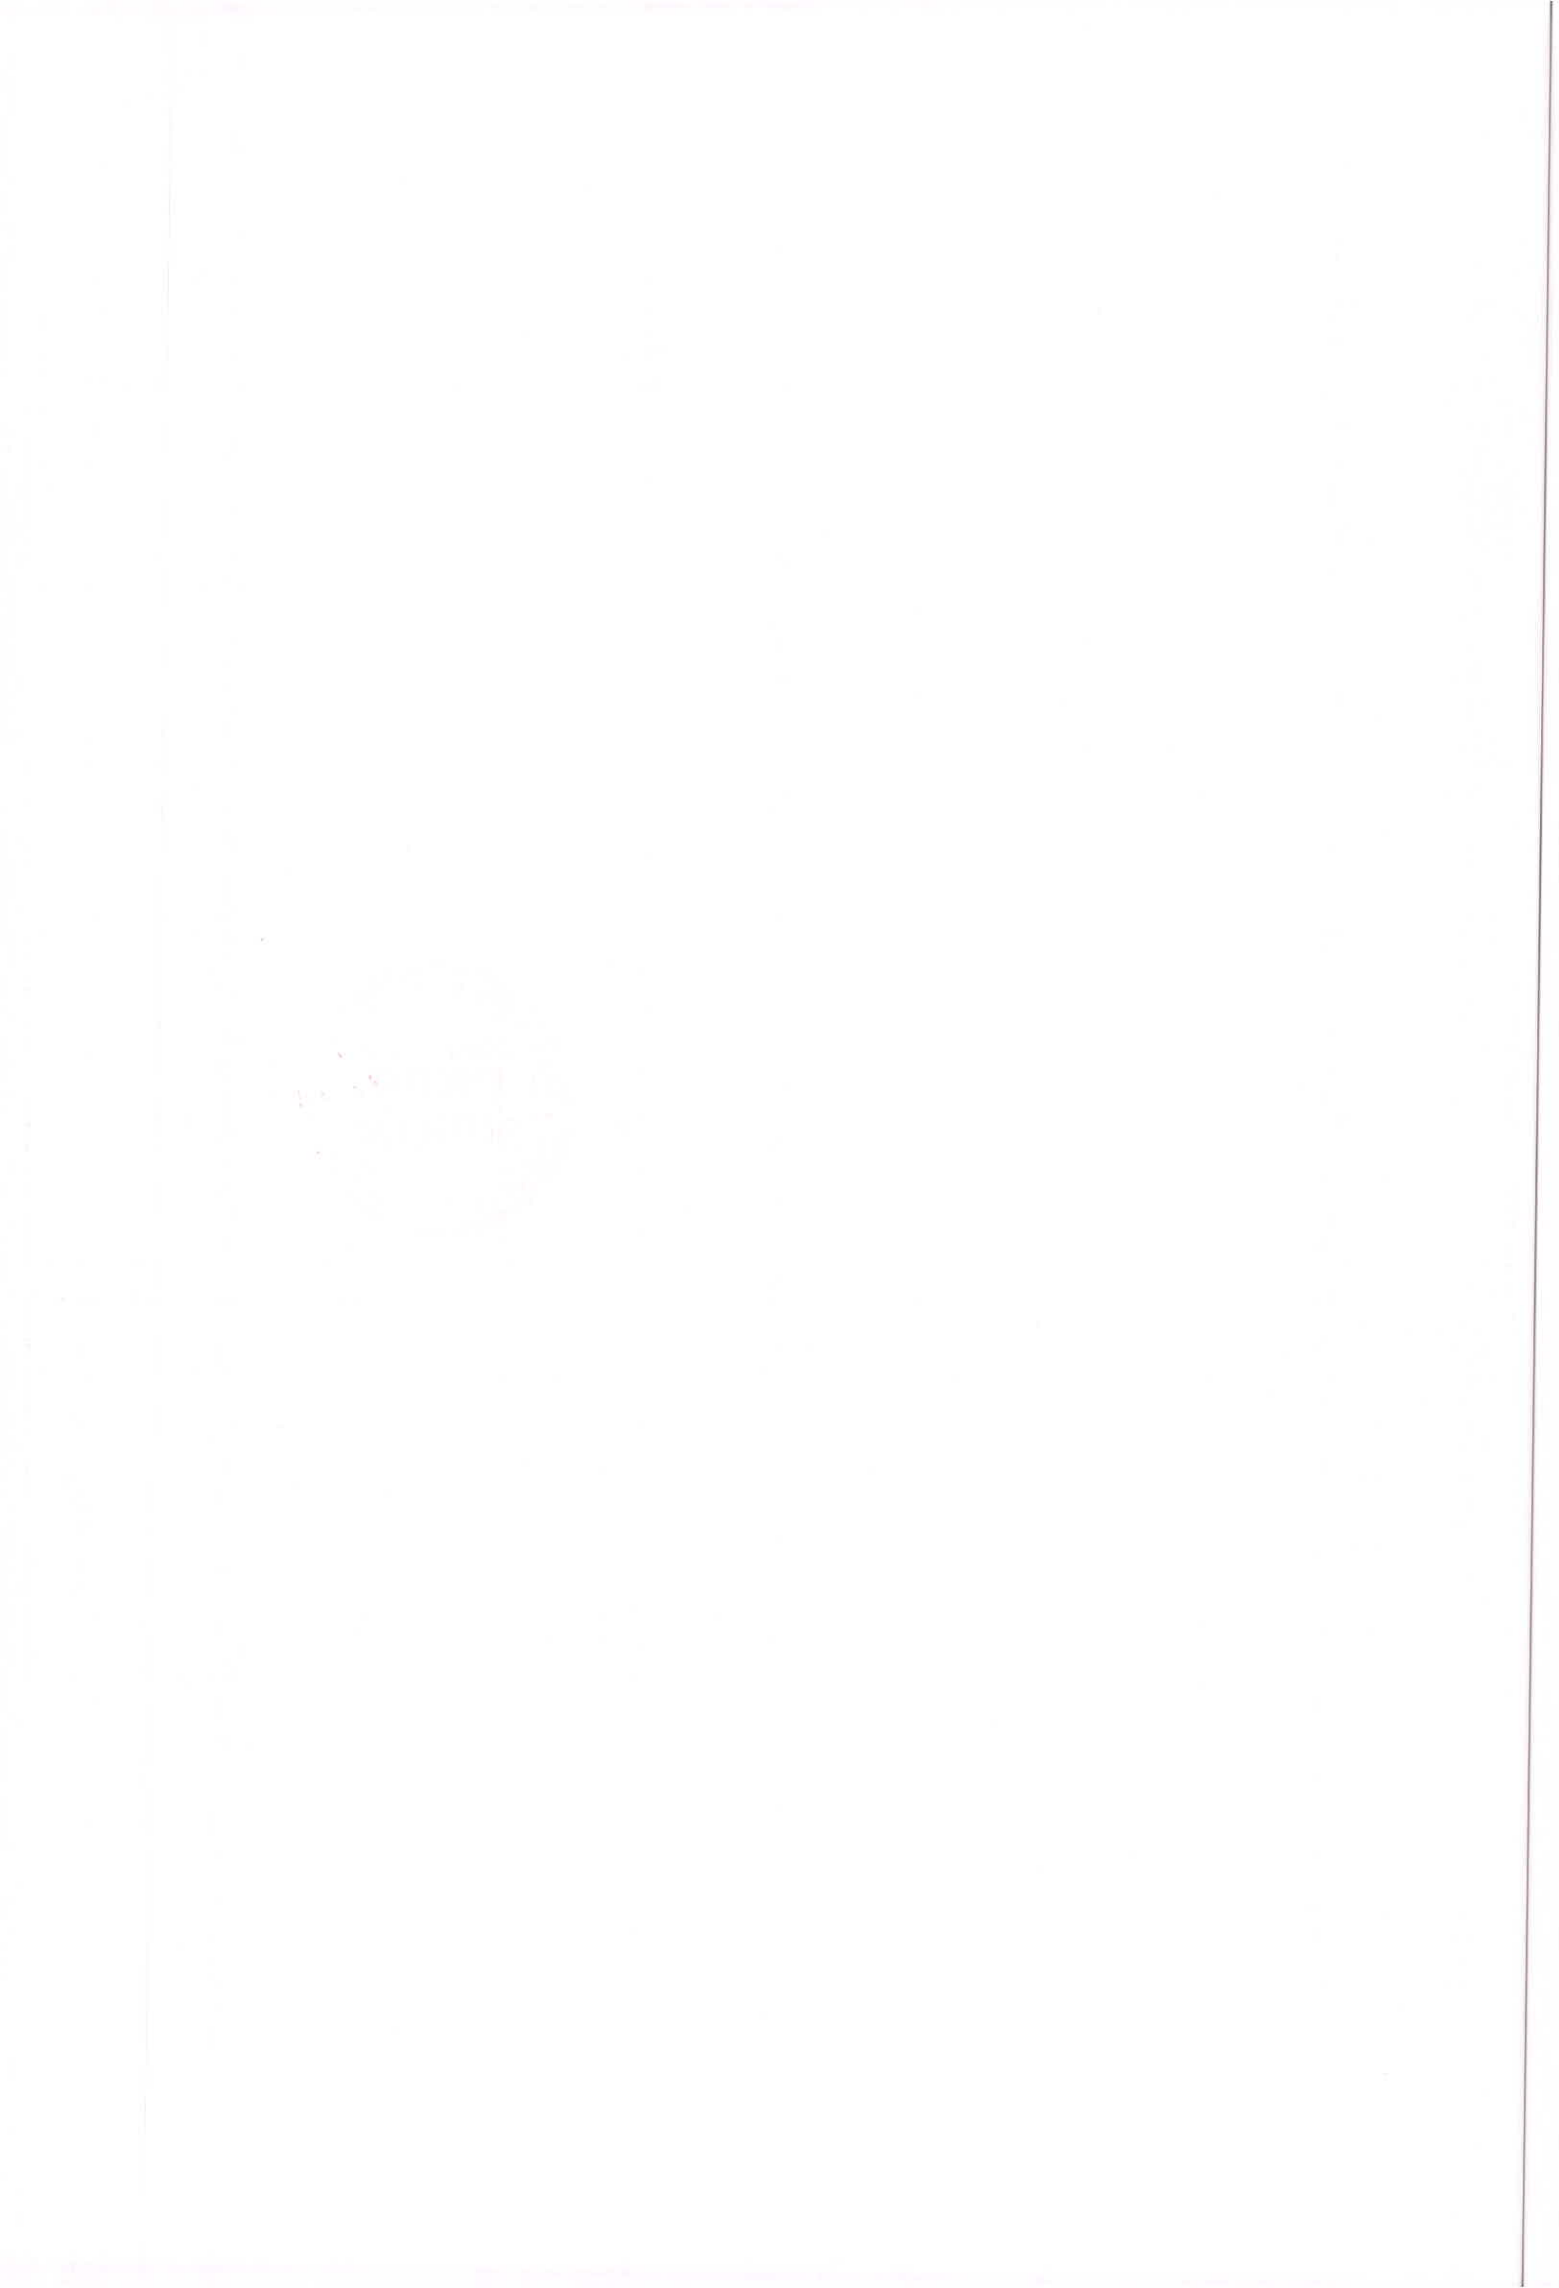



Mã số mẫu/ Sample code BN32501.09153013 MM32501.091530131	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 18/01/2025
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 09/01/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 17/01/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Mg	mg/390mL	18,8	CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35; AOAC 985.01) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Nguyễn Huy Dũng



Phú Minh Toàn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRU SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[📞] case.cdm.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@case.vn



AR-25-VD-015056-01 / EUVNHC-00316984 - 02- Trang : 1 / 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hoà

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh

Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : LX2R2501180615-BL

Mã số mẫu : 743-2025-00013973

Tên mẫu :

Nước uống dành cho người vận động SKHlife

Tình trạng mẫu :

Mẫu đựng trong chai nhựa

Ngày nhận mẫu :

20/01/2025

Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 23/01/2025

Thời gian thử nghiệm :

21/01/2025 - 23/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD4TU VD (a) Vitamin B3	mg/ 100 ml	TCVN 9045:2012 (BS EN 15652:2009); GB 5009.89-2016	0.64

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 24/01/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 24/01/2025.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sac Ky Hai Dang trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thoả thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sac Ky Hai Dang không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thoả thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sac Ky Hai Dang và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/.


Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sac Ky Hai Dang xây dựng.

Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sac Ky Hai Dang.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

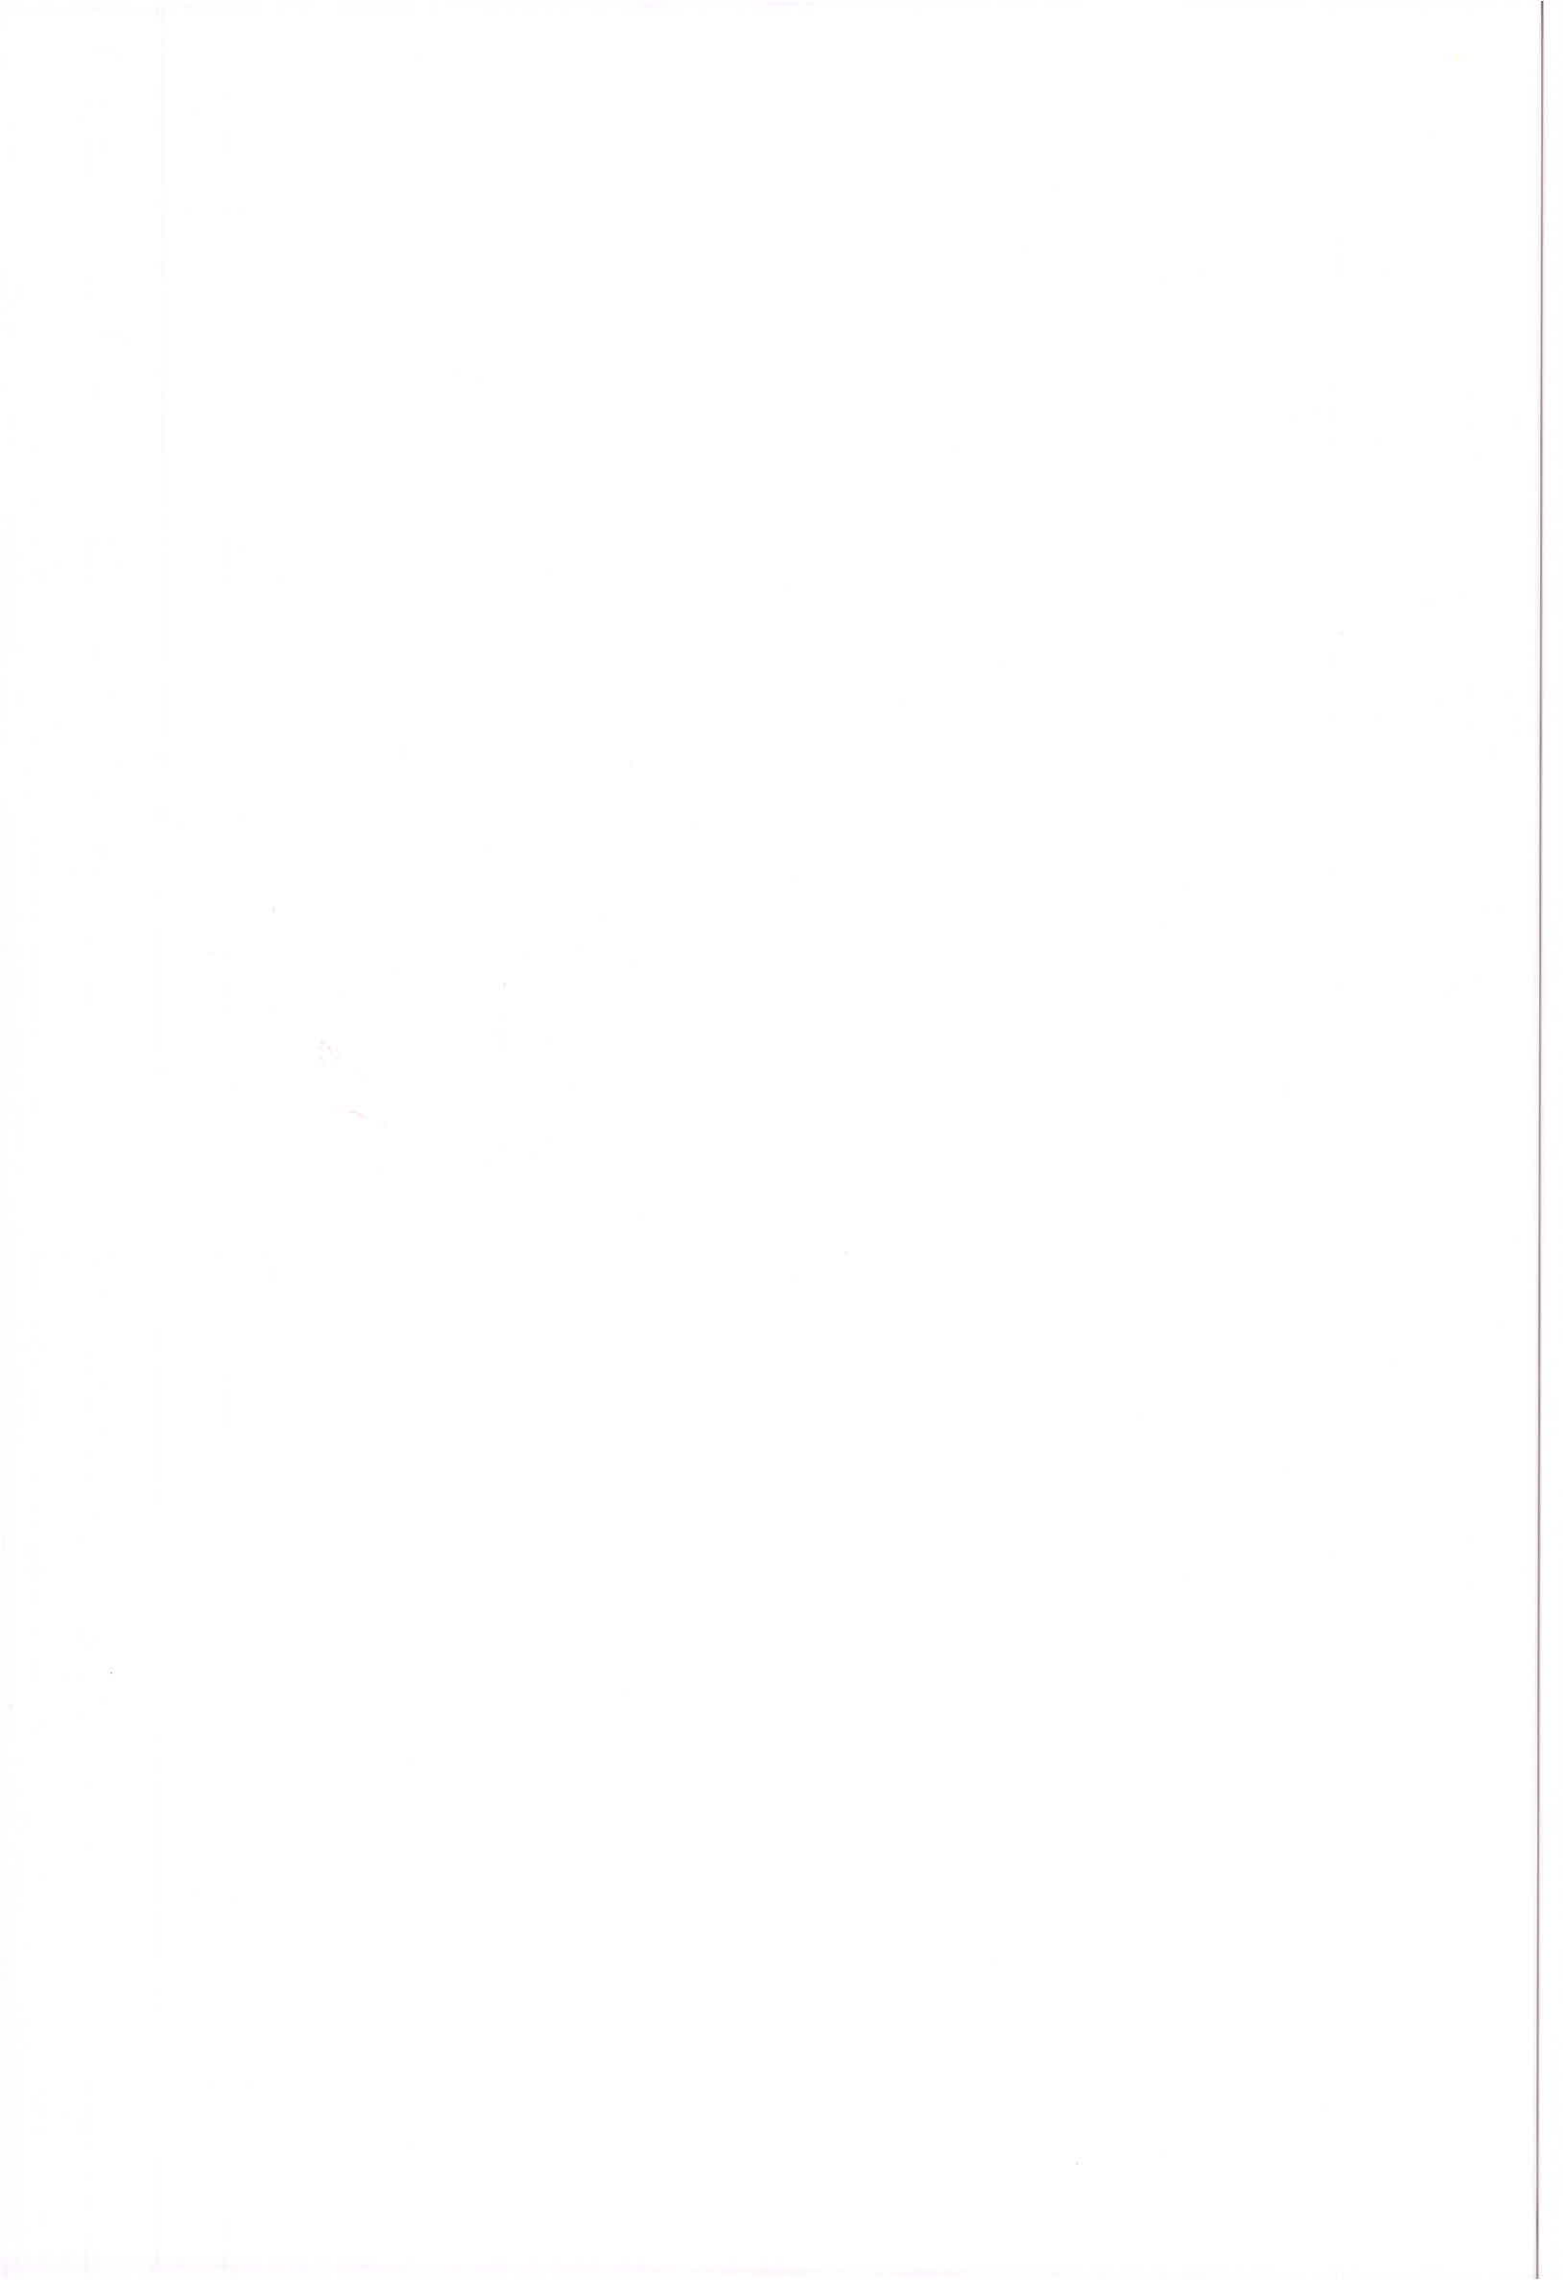

Mã số mẫu/ Sample code BN32501.09153013 MM32501.091530133	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 21/01/2025
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 09/01/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 17/01/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Vitamin B5	mg/390ml	1,4	CASE.SK.0108 (2022) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Trần Thị Hiền



Nguyễn Hoàng Ngọc Hân

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmien trung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thù, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@case.vn

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20250222-RV1 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Mã đơn hàng : TP10222025010095
Mã số mẫu : 2025000222
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 10/01/2025
Thời gian thử nghiệm : 10/01/2025 - 17/01/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 17/01/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Vitamin B6 (a)	mg/390ml	EN 14663:2005 (TCVN 9513:2012)	0.41

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thái Duyệt, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Cổng B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đồng Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

Số: 2898/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu: Nước uống dành cho người vận động SKHlife
2. Mã số mẫu: 0125566/DV.1
3. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa, 390 mL/chai. Thông tin mẫu đánh máy dán trên vỏ chai. Số lượng: 2. NSX: Không có - HSD: Không có
4. Số lượng mẫu: 01 mẫu
5. Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
6. Ngày nhận mẫu: 13/01/2025
7. Thời gian thử nghiệm: 13/01/2025 - 20/01/2025
8. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
9. Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Acid Sialic (NANA, NGNA)	µg/390mL	NIFC.05.M.185 (LC-MS/MS)	2,92 x 10 ³

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thị Phương Thảo

